



あびこの水道

我孫子市水道局
〒270-1166 我孫子市我孫子1684番地
☎04-7184-0111(代表) FAX 04-7184-0118

ホームページは、
右記QRコードから
アクセスできます。



お問い合わせ

お客様センター

- 水道の開始・中止・料金 ▶☎04-7184-0116
- 給水装置工事の受付・相談 ▶☎04-7184-0162
- 水のごり・臭い・水質 ▶☎04-7199-3800
- 道路上の漏水通報・本管工事 ▶☎04-7184-0257
- 浄水場・取受配水計画 ▶☎04-7184-0267
- 上記以外のお問い合わせ ▶☎04-7184-0114

ホームページ [我孫子市水道局](#) [検索](#)

水道局の令和5年度の主な取り組み

水道局は令和5年度も、我孫子市水道事業ビジョンや我孫子市水道事業基本計画に掲げた、3つの基本目標(「安全」、「強靱」、「持続」)に基づき取り組みを進めます。
主な取り組みは2面・3面をご覧ください。



水道局お客様センターのご案内

営業時間

月曜～金曜 午前8時30分～午後5時
土曜日 午前8時30分～正午
《土曜日の午後、日曜日、祝日、年末年始は営業していません》

〒270-1166 我孫子市我孫子1684番地

☎04-7184-0116



こんな時にご連絡を!

- ①水道の使用を開始・中止するとき(5日前までにご連絡ください)
 - ②水道料金・水道使用量に関すること
 - ③長期間水道を使用しないとき
 - ④使用者又は所有者の名義が変わるとき
 - ⑤漏水に関すること
 - ⑥口座振替の手続きをしたいとき
- ※納付書での支払いは、取扱金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済によりお支払いができます。(クレジットカードでの支払いはできません。)



口座振替日が変わります

水道料金の口座振替のシステム変更に伴い、水道料金・下水道使用料の口座振替日が、令和5年7月から下記のとおり変更することとなりましたのでお知らせいたします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。



令和5年6月まで
毎月25日



令和5年7月から
毎月27日

※口座振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります(営業日とは銀行営業日を指します)。

特集 令和5年度の取り組み

R5年度 主な浄水場設備工事の紹介

水道局では、停電時にも継続して浄水場施設を運転するため、浄水場ごとに非常用発電設備を設置しています。

妻子原浄水場の非常用発電設備では、昭和55年度に設置して以来、**予防保全**により延命化を図ってきましたが、老朽化が進んだため、令和4年度からの2か年の継続事業として更新工事を行っています。

今回新たに4,000Lの燃料タンクを設置することで、連続して24時間運転することが可能となり、より災害に強い設備になります。

工事名：妻子原浄水場非常用発電機更新工事(公契約)
工事期間：令和4年6月15日から令和6年3月15日まで
契約金額：364,980,000円(税込)



妻子原浄水場非常用発電設備(更新前)

コラム

予防保全とは？

「予防保全」とは、一定の周期や延べ運転時間を定めて、点検や部品交換を行う保全方法です。予防保全を実施することにより、故障の可能性を低減させると共に、設備の延命化を図ることができます。

なお、故障してから修理などの対応を行う保全方法を「事後保全」といいます。

水道設備は事後保全による対応では断水につながる恐れがあることから、水道局では積極的に「予防保全」を行い、水道水の安定供給に努めています。



▲耐震性に優れた管(ダクタイトル鉄製 口径200mm)に取り替えている様子


R5年度 水道管更新工事の紹介

水道局では、古くなり漏水する可能性が高い水道管を耐震性に優れた管(ダクタイトル鉄製、ポリエチレン製)に取り替える工事を進めています。

令和5年度は、6地区(根戸、つくし野1丁目、船戸1丁目、泉、岡発戸、中峠(みどり台))で工事を予定しており、総延長は約4kmです。(下図参照)

工事に関係する皆様には、施工業者が決まったら、チラシなどを配布し、工事内容について周知します。なお、水道管取り替え工事では、一時的に断水して工事を行う場合がありますが、できる限りご不便やご迷惑をおかけしないよう、事前にお知らせをしますので、ご理解ご協力をお願いします。

耐震性に優れた管にします

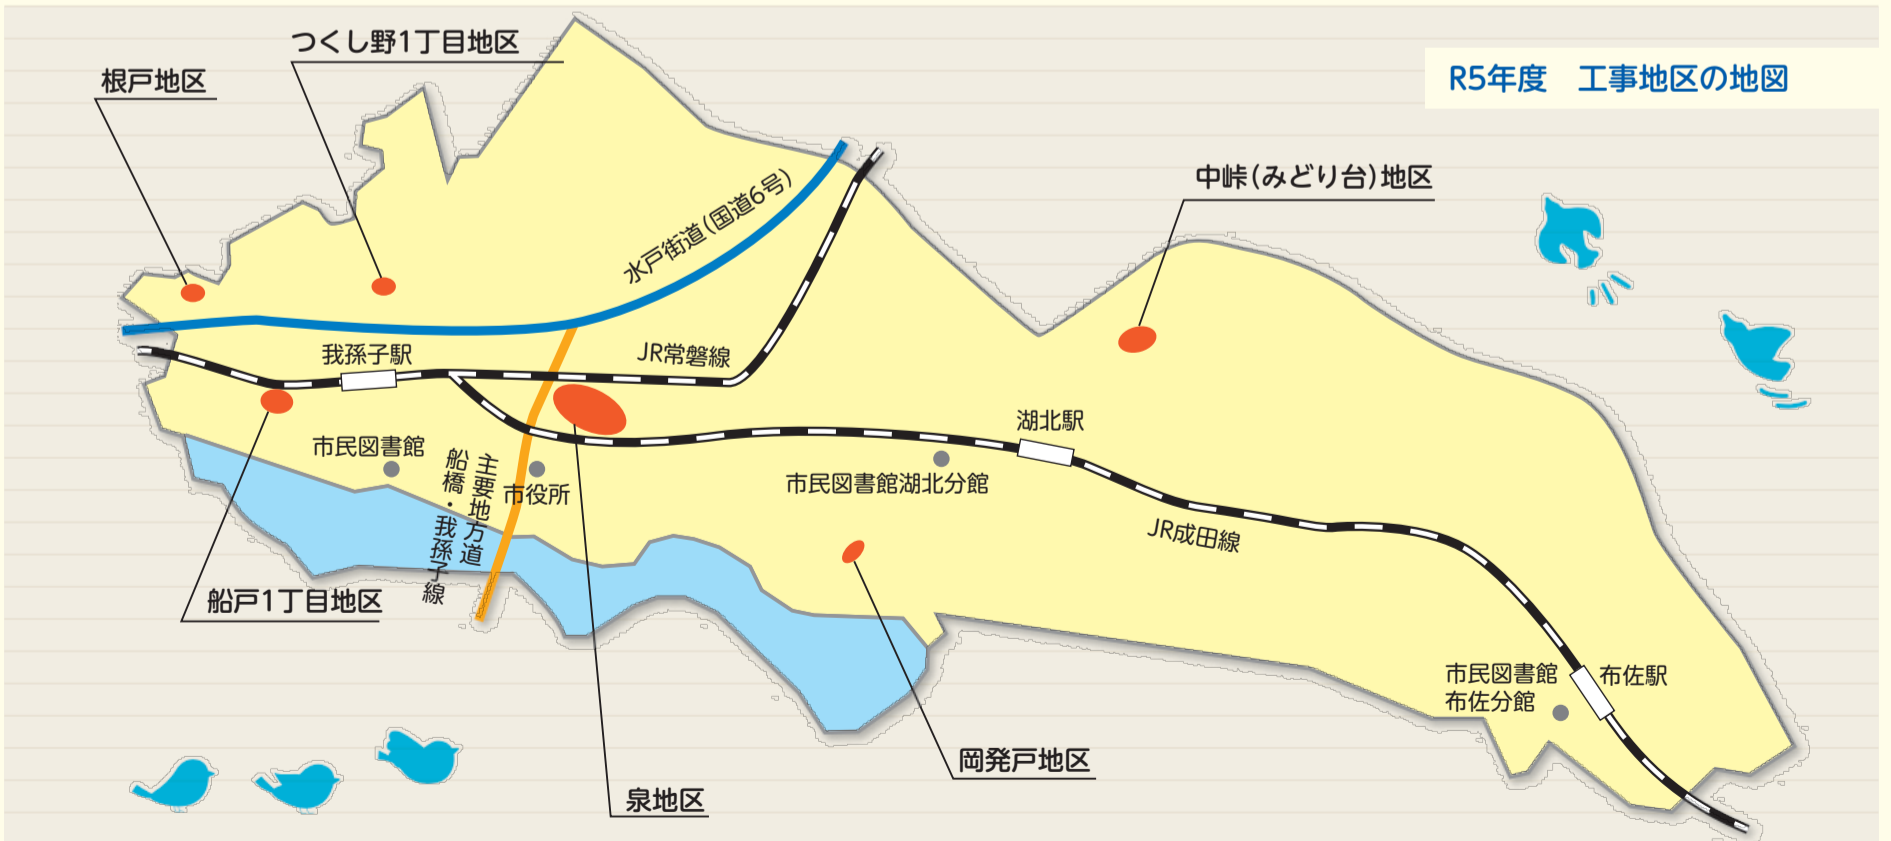

R5年度 工事地区の地図


R5年度 水道事業会計予算 38億5,848万円

令和5年度は、「我孫子市水道事業ビジョン」「我孫子市水道事業基本計画」の計画期間5年目にあたります。

これらの計画に示した3つの基本目標「安全」・「強靱」・「持続」と6つの基本方針《良質な水道の維持》《施設強靱性の維持》《災害対応の強化》《水道事業の継続性の確保》《財政健全性の確保》《将来につなげる新施策の考察》に基づき、施策を実施していきます。


水道事業を運営するために要した経費と財源

※税込(単位：万円)

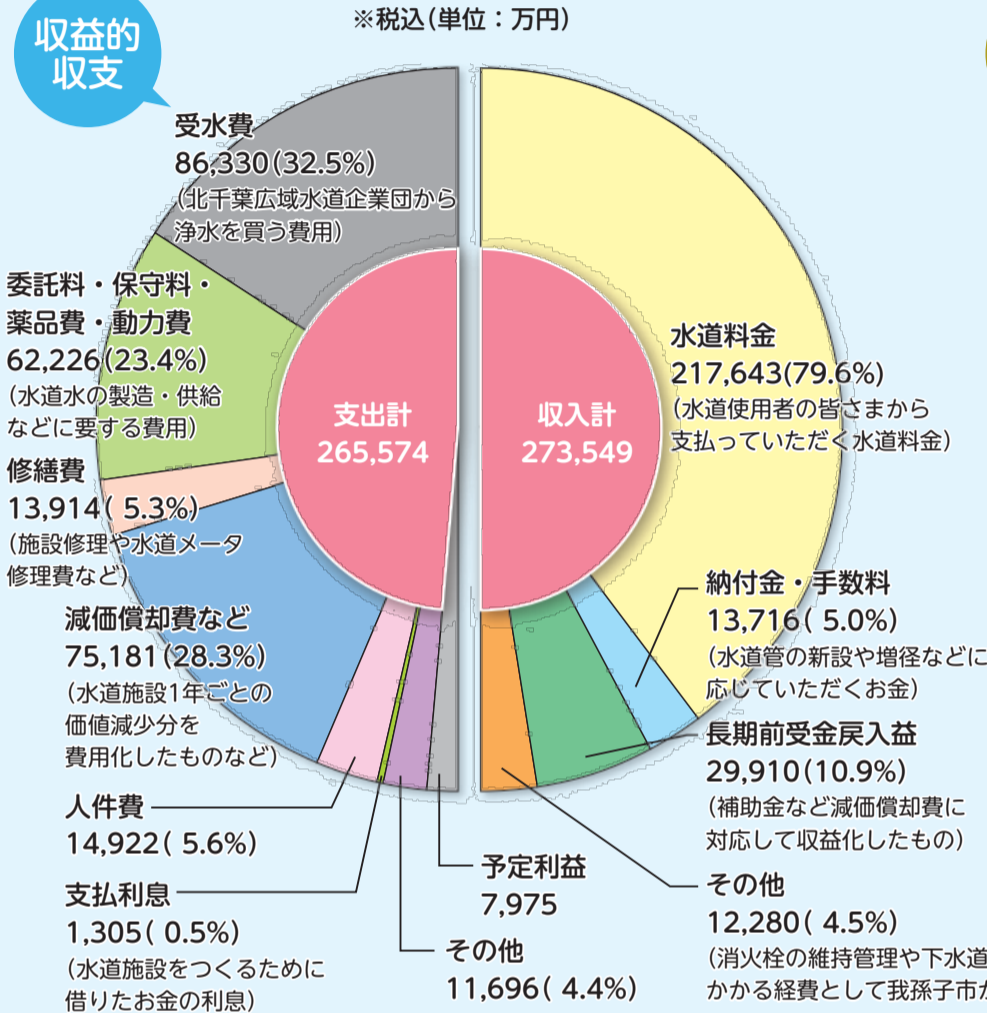


水道施設の建設・更新などにかかる収支

※税込(単位：万円)

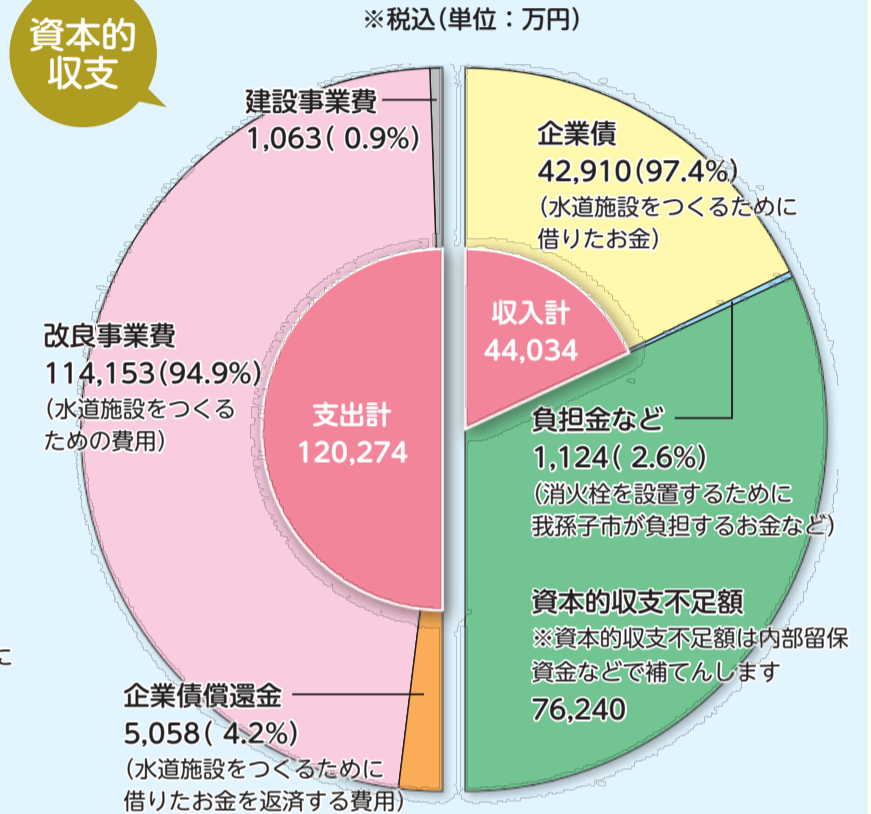

こんな使い方を
していきんだね

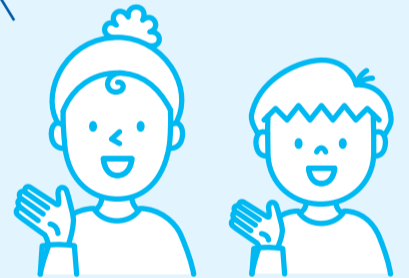

業務の予定量

業務の予定量	
給水戸数	58,853戸
年間給水量	12,760,000m ³
一日平均給水量	34,863m ³

※水道事業会計についての詳しい内容については、ホームページ(QRコード)からご確認ください。
お問い合わせ：水道局経営課 ☎04-7184-0114



基本計画・経営戦略の見直し

水道局では経営基盤強化を図るため、平成30年度に我孫子市水道事業基本計画と我孫子市水道事業経営戦略を策定しました。

しかし、新型コロナウイルス感染症やウクライナ問題をはじめとする社会情勢の変化により、当初計画値と実績値との間には乖離が生じています。このため、計画期間の中間年度である令和5年度に水道事業基本計画と水道事業経営戦略を点検・総括し、現況に即した見直しを行います。

非常用給水袋の更新

水道局は、我孫子市内の小中学校等に、非常用給水袋を保管しています。非常用給水袋は、災害時などに水を入れ、持ち運ぶときに使用するものです。水道局では、令和元年度から高齢者や子どもが持ち帰りやすい、「背負い式給水袋(6リットル入り)」を採用しています。令和5年度は6,300枚を購入し、古い給水袋ととりかえます。

これならわたしたち
でも持てそうだわ



▲背負い式給水袋(6L)

水道管(給水管)の漏水調査にご協力ください

水道局では、計画的に漏水調査を行い、水漏れの早期発見と二次災害の防止に努めています。

調査は、業務委託した専門業者の調査員が行います。

〈受託会社〉シーデーシー情報システム株式会社

〈調査会社〉株式会社リクチ漏水調査

〈調査期間(予定)〉令和5年5月8日～令和6年2月20日

(土・日、祝日、年末年始を除く)


〈調査対象〉給水区域内全域から抽出した給水管を調査します(調査費用をいただくことはありません)。調査対象となるお客様には、調査内容について記載したチラシを事前に配布します。

〈問い合わせ〉水道局お客様センター給水担当 ☎04-7184-0162



水道工事に関するトラブルにご注意ください

我孫子市内で、市の指定を受けた水道工事店を装い、お客様のお宅に訪問し、給水装置の修繕工事を行い、高額な工事代金を請求するという事案が発生しています。工事の依頼前には見積書を取り、トラブルを回避するようにしてください。なお、業者の対応が少しでも不安に思ったときは、水道局又は我孫子市消費生活センター☎04-7185-0999へご相談ください。

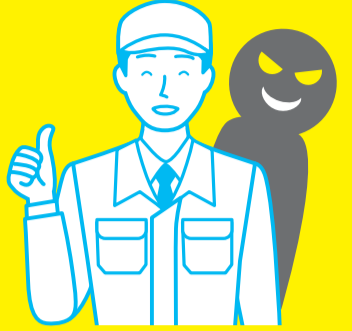

市内小学校で出張授業を実施しました

水道について、小学生のみなさんにもっとよく知ってもらうために、水道局では座学や実験を交えた出張授業を実施しました。令和5年1月には、我孫子第一小学校の4年生に授業を行いました。

我孫子の水道水の原料がどこから来ているのか、水道水をどのように作っているのかなどについての座学と、汚れた水をろ過してきれいにする実験、オゾンを使って色がついた水をきれいにする実験を行いました。

我孫子第一小学校は、今年創立150年の記念の年で、4年生は、150周年創立記念式典で発表を行うため、1年間を通して手賀沼など水環境に関する総合的な学習を行っていたことから、座学も実験もどちらも興味津々でした。授業後には、疑問に思ったことや、もっと詳しく知りたいことなどの質問もたくさんしてくれました。我孫子の水道についてとても理解を深めてもらえたと思います。



地下水は200mの深さからとってすごい！

24時間365日検査して確認しているのはすごいなと思った。

オゾンや活性炭のろ過であんなに水がきれいになることを知ってびっくりした！

我孫子の水道水のもと、江戸川の水と地下水を使っているんだ！

水道水はどうやって作るのか、どのように届けているのかなど、水について詳しくなれた。

水の検査を72種類もしていてすごいと思った。

▲児童からはたくさんの感想をいただきました

我孫子市指定給水装置工事事業者一覧(市内)

令和5年3月末現在

指定事業者名	事業所所在地	電話番号
(我孫子地区)		
(有)我孫子設備	本町3丁目5番2号	04-7182-8111
渋谷産業(株)	本町3丁目5番25号	04-7184-7771
(有)渋谷総合設備	我孫子1丁目14番6号	04-7184-3330
(有)渡辺住設	並木9丁目7番3号	04-7182-8433
(株)CRAFT	根戸1741番地の7	04-7113-0031
(天王台地区)		
(株)我孫子水道メンテナンス	天王台6丁目5番15号	04-7182-5995
マルゼン工業	柴崎台2丁目13番22号	04-7182-9566
東日本ガス(株)	下ヶ戸608番地の1	04-7182-4175
(湖北地区)		
(有)光設備工業	湖北台5丁目4番21号	04-7188-0285
カオル設備	中峠台20番地の5	04-7188-3947
(有)秀和設備	中峠台27番地の23	04-7149-4040
(株)N J U	中峠1563番地の67	04-7188-1310
辰己エンジニアリング	中峠3048番地の25	04-7188-3949
(株)和設備	中峠3048番地の28	04-7187-5176
(株)菊池設備工業	中峠3050番地の4	04-7188-2325
染谷建築設備	古戸577番地の1	04-7188-2069
(新木地区)		
三津和工業(株)	新木1966番地の21	04-7199-2781
テクニカルワーク(株)	新木3055番地の1	04-7157-3169
(布佐地区)		
丹羽工業(株)	布佐845番地の1	04-7188-7271
(有)櫻井工務店	布佐2038番地	04-7189-2397
(有)成島設備	布佐2263番地の5	04-7189-1211
(株)ライフフィット	布佐3398番地	04-7189-2921
(有)松島甚五郎商店	都13番地の10	04-7189-2100

※市外の我孫子市指定給水装置工事事業者は、我孫子市水道局ホームページでご覧いただくか、水道局お客様センター給水担当☎04-7184-0162へお問い合わせください。

避難所運営訓練を実施しました

令和4年度も「避難所運営訓練」に参加し、災害時にスムーズな対応ができるように、住民のみなさまと一緒に、学校の受水槽を活用した応急給水を行いました。



◀学校の受水槽から応急用のじゃ口をつなげて、給水袋へ水を入れている様子(応急給水)

いま知りたい水道 —日本の水道を考える—

厚生労働省と東海大学の学生のみなさんが一緒に作ったパンフレット「いま知りたい水道」が、今年3月に厚生労働省ホームページで公開されました。

このパンフレットは、生活に欠かすことのできない水道を未来へつないでいくために、日本の水道のことをもっと知ってもらいたいという思いで作られました。

水道の使用量や料金だけでなく、水道水が届くまでの過程、水道管更新工事の手順、老朽化の現状などをQ&A形式で、読みやすく解説しています。

ご関心のある方はぜひ、厚生労働省ホームページ(下記のQRコードから)をご覧ください。

